



Environment, Health & Safety
United Technologies Corporation

EH&S Bulletin News - Oct 2010

二零一零年十月份環保、健康及安全通訊


2010年九月份整體的安全累積工時為：
134,796小時

更換各類安全用品

最近，安全部陸續更換即將到期防電手套、安全帽及已更新的警告牌。
請各外勤員工留意以下事項：

防電手套到期：

如你仍持有**19年**的防電手套(見右圖)，請你立即聯絡所屬 Supervisor 交回安全部更換。

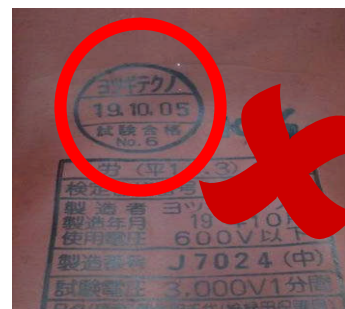

安全帽：

現時更換的安全帽到期年份為**2010年12月**(見圖二)，如你仍未更換，請你立即聯絡所屬 supervisor 協助更換。



圖二

警告牌

在上一次的UTC審核中，審核員要求要警告牌上加上「**上鎖日期**」。為節省填寫上鎖日期的工序，現將警告牌內新加一欄「上鎖日期」方便大家填寫。如你仍然持有舊款警告牌(見圖三)，請你**立即聯絡**所屬 supervisor 協助更換。



圖三



圖四(新款警告牌)

安全帽掛鉤

如已經收更換安全帽的員工，你有否發現在安全帽內多了一塊「不知名物件」(見圖五)呢？你有否研究過該「不知名物件」有甚麼用途呢？！

其實該件東西用途是方便大家**攜帶或擺放**安全帽的，你可利用掛鉤**扣在皮帶上**，你亦可參考(圖六)**掛在工地內**整齊擺放，不會令安全帽隨處擺放。

(如對使用方法有任何疑問，你可直接與所屬 Supervisor 或安全部查詢。



圖五



圖六




Environment, Health & Safety
United Technologies Corporation

二零一零年(一月至九月)各部門的安全表現總分

寫字樓員工

第二領先者-空調設備銷售

第一領先者-供應鏈部及人事部

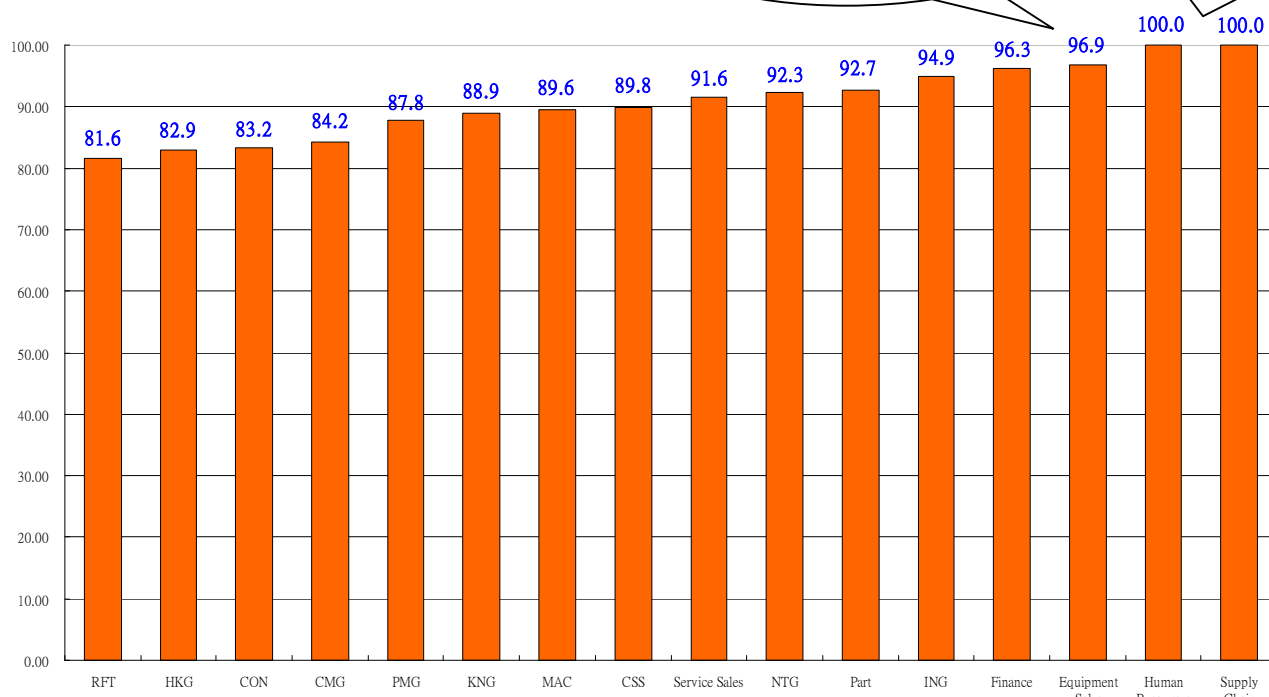


二零一零年(一月至九月)各部門的安全表現總分

外勤員工

第一領先者-九龍組
303組

第二領先者-澳門組

第三領先者-新界組
101組

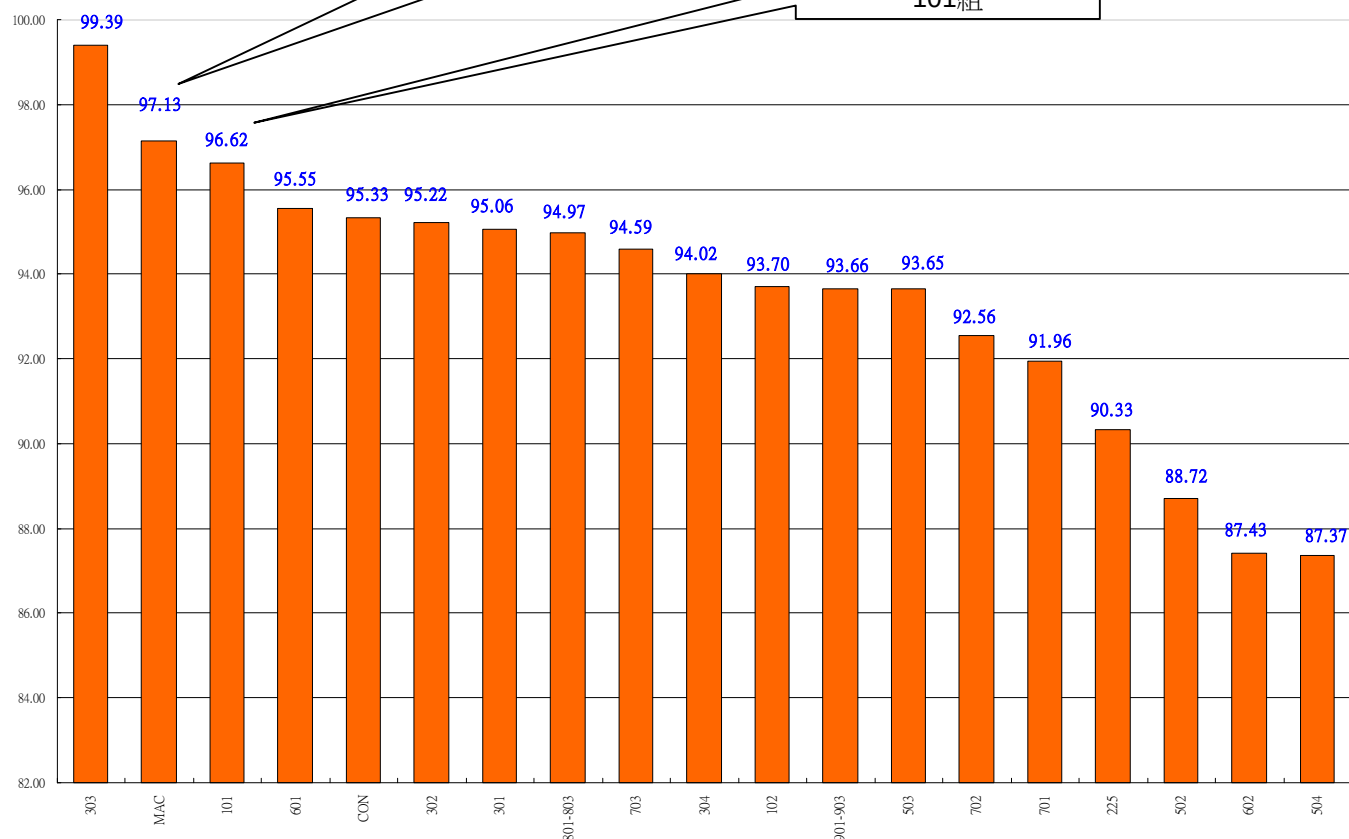

寫字樓員工

- 最近需要更換的安全帽到期年份為？
A) 2010年 B) 2011年 C) 2012年 D) 以上皆不是
- 根據勞工處發出的「安全管理工作守則」，安全委員會的人一般人數來說不應超過幾多名委員？
A) 10 B) 15 C) 20 D) 25
- 下列哪一種滅火劑，是不適合撲救電器故障所引致的火警？
A) 泡劑 B) 乾粉劑 C) 水劑 D) 二氧化碳
- 電腦顯示屏幕擺放在燈光的前下方，會產生下列哪一項影響而引致視覺疲勞？
A) 折射弧光 B) 反射激光 C) 反射眩光 D) 折射激光
- 工作間應有足夠空間容納雙腳，主要作用是？
A) 可確保空氣流通 B) 讓使用者能伸展腳部或轉動姿勢 C) 方便進行清掃工作

參加辦法：你可將答案傳真或電郵至『環保、健康及安全部』
Pinky Yau 收。(傳真號碼：26912642，電郵地址：
pinky.yau@carrier.utc.com) ** 歡迎所有開利員工參加
截止日期：2010年11月16日(星期二)

員工姓名：_____

員工編號：_____

所屬部門：_____

外勤員工

- 已更新的警告牌加了哪一項項目？
A) 上鎖日期 B) 聯絡方法 C) 開鎖日期 D) 以上皆不是
- 以下哪一項不是「EH&S委員會」主要職能？
A) 確保員工**認識**EH&S政策、程序、計劃和其他活動 B) 確保員工**參與**制定和實施EH&S的計劃和活動
C) 維持檢討在公司的EH&S溝通情況 D) 討論各地的EH&S意外個案
- 為防止混亂情況出現，當多一套上鎖設備時應如何處理？
A) 在鎖匙上註上識別 B) 在鎖匙上註上識別 C) 只用一套上鎖設備 D) A, B皆是
- 為什麼乙炔及氧氣瓶設備之接口使用不同方向之螺旋紋？
A) 方便焊接員工裝上設備及提運 B) 識別燃氣設備及非燃氣設備 C) 有效防止氣樽漏氣 D) 以上皆是
- 下列哪一項屬於大廈裝修及維修工程涉及的高空工作？
A) 冷氣機及窗戶安裝及拆除 B) 清拆違例搭建物 C) 以上皆是

參加辦法：你可將答案傳真或電郵至『環保、健康及安全部』
Pinky Yau 收。(傳真號碼：26912642，電郵地址：
pinky.yau@carrier.utc.com) ** 歡迎所有開利員工參加
截止日期：2010年11月16日(星期二)

員工姓名：_____

員工編號：_____

所屬部門：_____