

《請將此部份的內容記錄在EH&S 會議記錄內的第6項 -“介紹及討論其他安全研討事項 (Safety Training / Tool box talk)”》

氣瓶檢驗及危險品的貯存


跟據《危險品(一般)規例》(香港法例第 295B 章)，第 66 條 - 永久和液化氣體氣瓶的檢驗及試驗，除非任何氣瓶曾於過去 5 年內由主管當局批准作出試驗與檢驗的人進行試驗與檢驗，否則任何人不得使用該氣瓶，或致使或准許他人使用該氣瓶裝載任何永久或液化氣體 (如氧氣及氮氣)。

如下圖為例，該氣瓶的檢驗日期如下：

- 1) 1995 年第1 季
- 2) 2002 年第1 季
- 3) 2007 年第3 季
- 4) 2013 年第4 季

從上述例子，該氣瓶的檢驗到期日則為 2018 年第3 季。

檢測之季度及年份

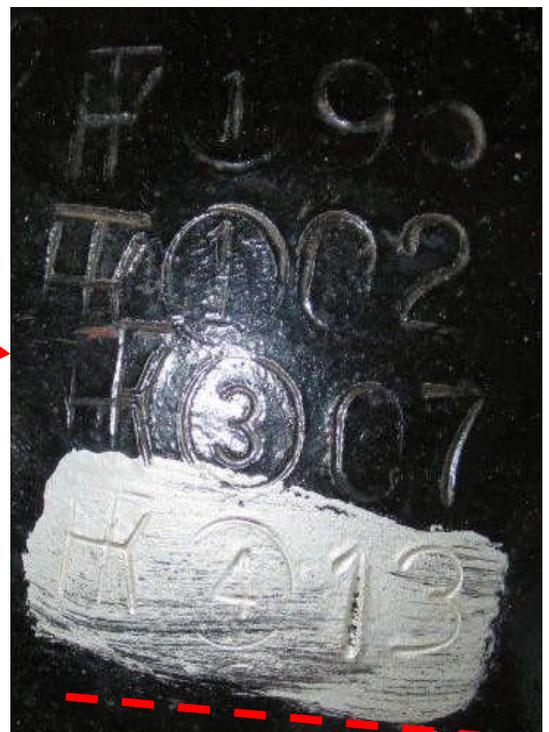

《請將此部份的內容記錄在EH&S 會議記錄內的第6項 -“介紹及討論其他安全研討事項 (Safety Training / Tool box talk)”》

氣瓶檢驗及危險品的貯存

跟據《危險品(一般)規例》(香港法例第 295B 章)，第 67 條 - 裝載溶解氣體氣瓶的檢驗，除非任何氣瓶曾於過去 12 個月內由主管當局批准作出檢驗的人進行內外檢驗，否則任何人不得使用該氣瓶，或致使或准許他人使用該氣瓶裝載溶解氣體 (如乙炔)。

如下圖為例，該氣瓶的檢驗日期如下：

2016年 9月

從上述例子，該氣瓶的檢驗到期日則為 2017年 8月



檢測之月份及年份


《請將此部份的內容記錄在EH&S 會議記錄內的第6項 -“介紹及討論其他安全研討事項 (Safety Training / Tool box talk)”》

處理雪種及其系統時之注意事項

當處理雪種或雪種系統進行維修保養時，必須將其閥門關上/隔離/ Pump down，並須進行上鎖、掛牌。

佩戴足夠的個人防護裝備：-


◆ 護眼罩

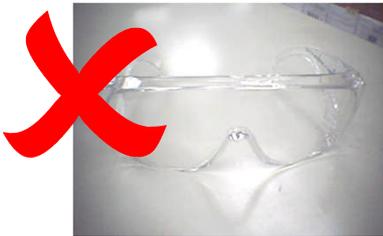

護眼罩



◆ 防凍手套

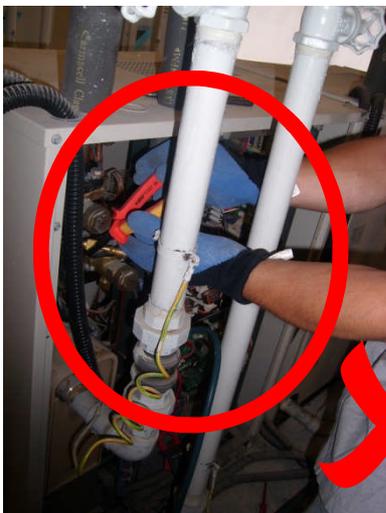

標準: EN 511，可抵禦 -50度