

2014年4月份整體的安全累積工時為：
1,153,420 小時

第一期問答比賽答案

寫字樓員工

問題:	答案:
根據現時重要安全規則(Cardinal Rules)的要求、下列那些車輛是不可使用?	C. 兩輪車及三輪車
辦公室電腦使用者的眼睛，應離開顯示屏幕多少距離?	B. 35-60厘米
根據現時HVAC&R及F&S的規定，任何因工受傷或懷疑工傷員工必須於_____小時內向主管及EHS匯報。	B. 2
職業安全及健康訓練應於何時給予員工:	D. 在開始工作前
危機，是:	C. 一些潛在性的傷害
在提舉貨物時，將手臂靠近身體的好處是:	C. 減少手臂所需的力量和疲勞
「退伍軍人症」，是人體哪部分出現毛病?	C. 呼吸系統
下列哪一項聽覺保護方法，並不歸入工程控制範圍內?	A. 佩戴合規格耳塞
對工作危害風險評估時，風險高低主要考慮兩大因素，一是參考該意外發生的可能性，另一是下列哪一項?	D. 危險所引致意外後果的嚴重性
下列哪一項不是造成“全球暖化”的主要原因?	C. 天氣異變

外勤員工

問題:	答案:
每日安全施工程序以「最後檢查」為一段落，主要確保下列哪一項事宜?	A. 工地不會在下班後發生意外
根據「5S」工場管理的基本概念，使用目視管理工具，是屬於下列哪一項元素?	B. 標準
員工需要了解個人防護裝備的:	B. 保養方法，使用細則
下列哪一種資料，可使員工獲得有關化學品的化學特性、安全儲存、處理、洩漏和棄置等資料?	D. 物料安全資料表
下列哪一種有害氣體是進行電焊時產生?	B. 二氧化碳

第一期EH&S問答比賽答中幸運兒

寫字樓員工 S2740

外勤員工暫時未有答中幸運兒





三合一插頭鎖扣裝置

為了加強員工在進行電力工作時的安全保障，公司採購了一款新的【三合一插頭鎖扣】，可因應不同大小的插頭進行【上鎖挂牌】，確保我們在拔除電源插頭後進行維修保養時，電源插頭不會被任何人重申接上電源。以下是該新款鎖扣之使用說明，以供參考。

13A插蘇頭使用步驟如下：

1



準備銅鎖、六孔鎖扣、蘇頭及插頭鎖扣設備(黃色的設備)，將蘇頭放入該裝置內。

2



根據電線直徑大小，將電線連蓋子鎖好。然後提起一邊蓋子放回鎖扣位置。

3



確保電線或插蘇頭不能從鎖定裝置蓋子進出進入，然後將銅鎖、六孔鎖扣及警告牌鎖上。

防水蘇頭使用步驟如下：

A



準備銅鎖、六孔鎖扣、防水蘇頭及插頭鎖扣設備(黃色的設備)，將蘇頭放入該裝置內。

B



根據電線直徑大小，將電線連蓋子鎖好。然後提起一邊蓋子放回鎖扣位置。

C



確保電線或插蘇頭不能從鎖定裝置蓋子進出進入，然後將銅鎖、六孔鎖扣及警告牌鎖上。

凡有需要之組別可向安全部陳小姐申請

「環保、健康及安全」網址:http://www.carrier.com.hk/ehs/ehs_home.html



安全審核摘要

在安全審核時，我們發現一些工作守則是較多外勤員工會犯錯或根本沒有注意到的。希望藉這次的安全審核摘要，再一次提醒各員工必須導守公司工作守則及不要再犯同類的錯誤。以下是這次安全審核摘要，提醒各員工必須遵守公司守則及不要再犯同類的錯誤。以下是這次安全審核結果的摘要：

違規事項

- 在進行電力工作時，帶著附有金屬物料的工具袋。



- 絕緣螺絲批之絕緣層破損。




正確方法

- 在進行任何電力工序前，必需將身上的所有導電飾物除下，包括金屬皮帶扣、金屬手錶、頸鍊或任何附有金屬物料部份之工具袋等。



- 如發現絕緣皮已損壞，必須立即更換。
- 員工應妥善保管及使用其工具。
- 而且，科文在進行每月安全環健安會議前，須為員工檢查其裝備是否處於安全可用狀態。

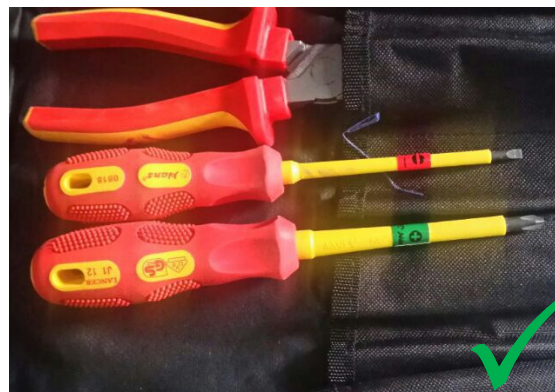

意外回顧


主題: 外勞鑽孔致塌牆遭壓死
地點: 澳門銀河二期工地

發生了什麼事？

氹仔一博企地盤昨午發生奪命工業意外，內地外勞在地盤內用電鑽鑽牆時，一道三米高磚牆塌向外勞，將之壓住，送往醫院救治，終傷重死亡。

預防措施：

- ✓ 請按公司既定的施工安全程序工作，切勿因方便而不顧安全，以免因小失大。
- ✓ 每日施工前提醒工人有關施工安全程序，並嚴格進行監督。
- ✓ 施工時應不時留意施工環境。如施工環境不理想，必須暫停施工，並向上司或經理尋求指引。
- ✓ 定期對自己的施工位置進行巡查，並把不良行為或環境記下，並進行改善措施。
- ✓ 施工前做足安全措施，如個人保護裝備。

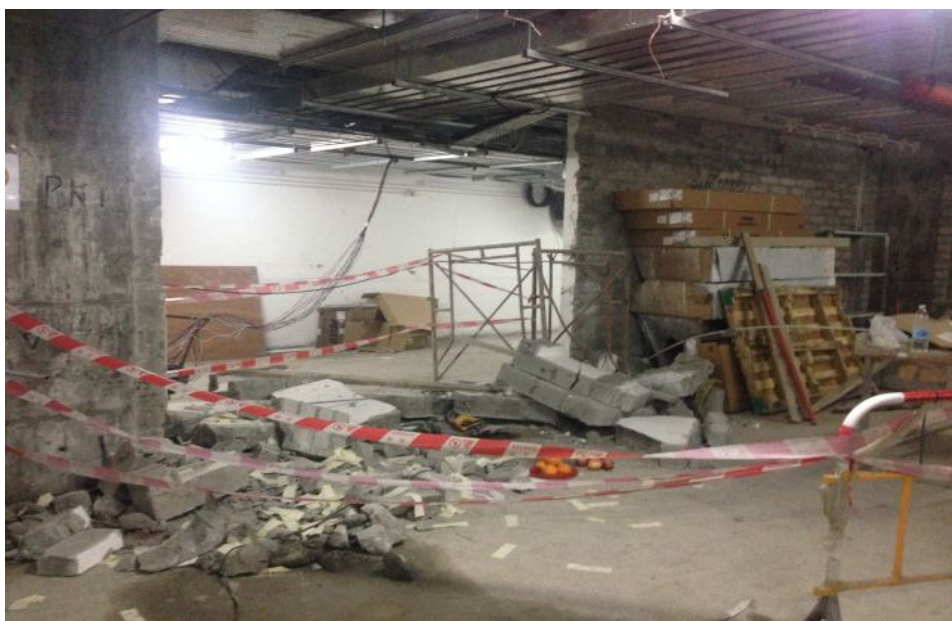

資料來自：澳門日報

http://www.macaodaily.com/html/2014-04/21/content_896330.htm