

2014年12月份整體的安全累積工時為：

1,576,829 小時



意外回顧

承辦商工人前臂及下巴遭燒傷

於2014年9月17日在西班牙馬德里，一名承辦商工人受聘到一棟大廈建造電梯井道，當他試圖接駁臨時電源到大廈的主電源時前臂及下巴遭燒傷。

原定由一名合資格電工將臨時電源接駁到大廈主電源，但由於電工遲到，於是該承辦商工人決定自行接駁電源。在沒有對大廈主電源進行上鎖掛牌（LOTO）程序下，工人拆除電箱蓋並試圖為帶電連接器進行接駁。工人意外地引起短路而導致爆炸並因而受傷。承辦商工人應等待合資格電工到場接駁電源。

大廈主電源開關掣



正在進行電力接駁的位置

提醒所有員工：


- **永不** 從事沒有被授權可進行的工序
- **經常** 當不需要電力時依照主電源進行上鎖掛牌（LOTO）程序

Safety First



職業安全漫畫

為提高員工對工作安全的意識，我司從職業安全健康局和勞工處轉載了職安健為主題的漫畫，利用輕鬆的手法，從而帶出工作安全的重要性。

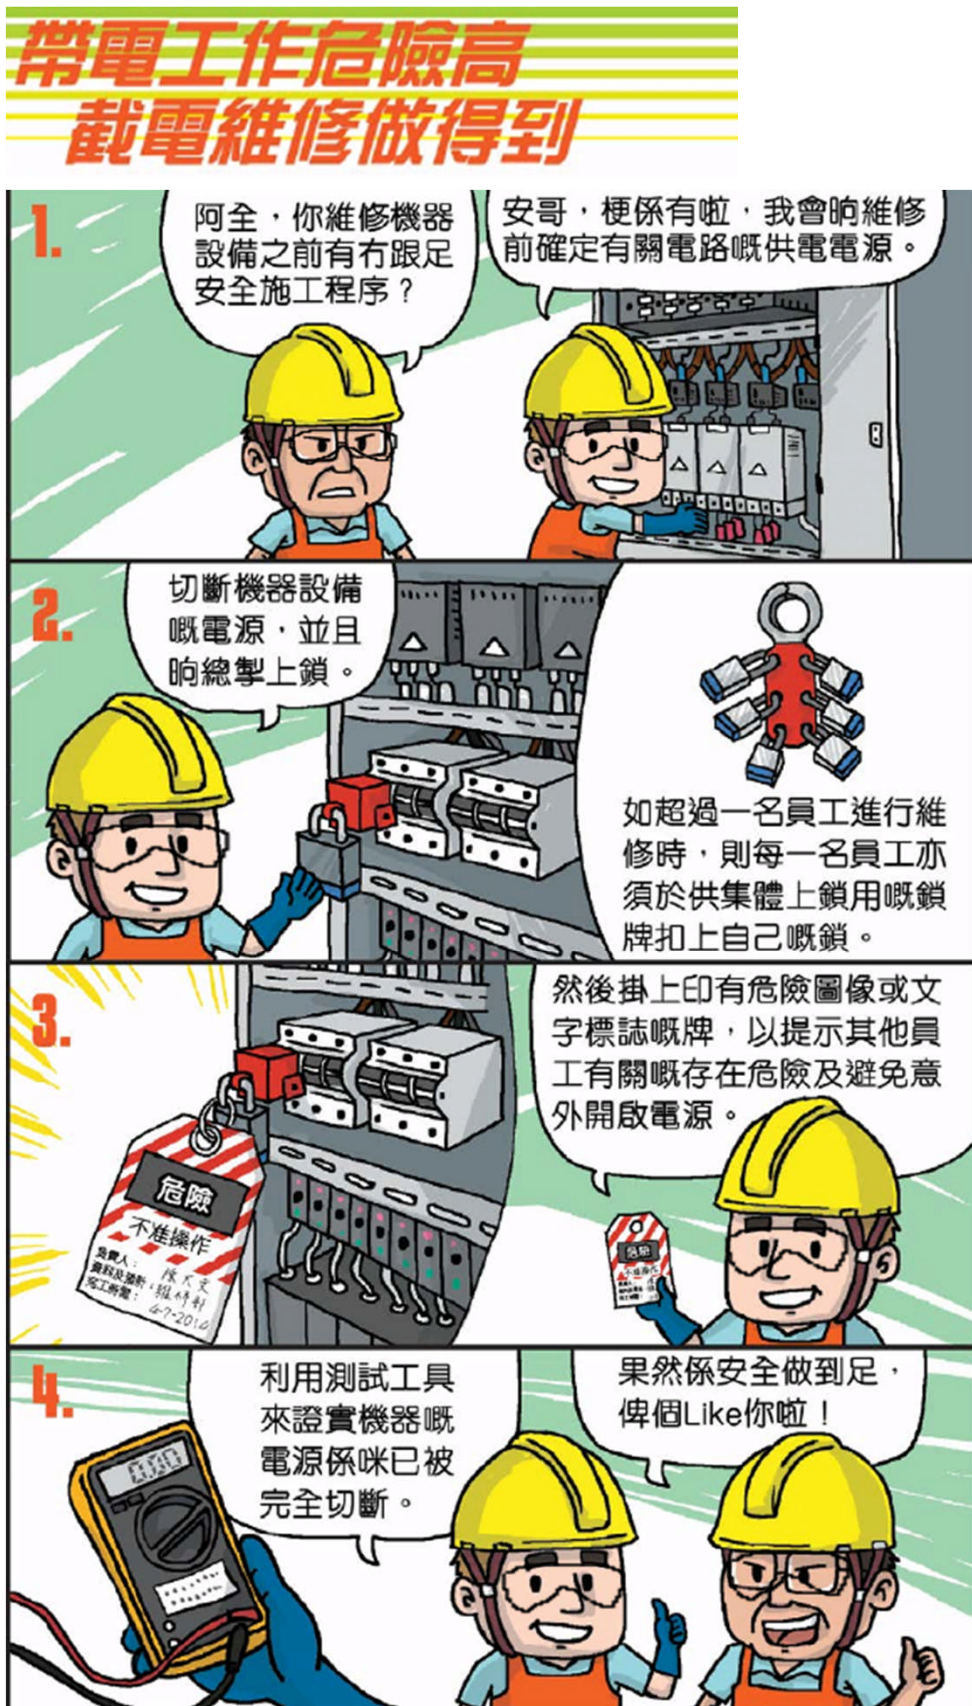



Environment, Health & Safety

United Technologies Corporation

EH&S Bulletin News – Dec 2014

二零一四年十二月份環保、健康及安全通訊

第五期問答比賽答案

寫字樓員工



問題	答案
下列那一項並非設立安全委員會的功能?	B. 訂立職安健的法例
一般水劑滅火筒容量是多少?	C. 9公升
聽覺保護器的NRR是什麼意思?	A. Noise Reduction Rating
進行燒焊時，佩戴哪種物料製造手套會較適宜?	C. 皮革手套
手提電器如不是雙重絕緣設計，應有下列什麼安全裝置以防觸電意外發生?	A. 接地
下列那一項是風險評估的慣常步驟?	B. 危害辨認，危害評級及分級，制定控制措施，監察
下列哪一種是風煤焊中常見的氧氣樽的顏色?	C. 黑色
危險品(一般)規例規定，一般用途中儲存油渣之最高豁免量為多少?	C. 2000公升
根據公司要求, 下列那一項設備不准使用?	D. 以上皆是
聯合技術建築工業系統香港的環健安指導委員會相隔多久舉行一次會議?	A. 每一個月一次



經過五期的問答比賽，在云云參賽者中能夠脫穎而出答中最多問題並獲得最高分的四位得獎者當中，其中一位是我們開利的同事，恭喜 員工編號 **S2740**同事，成為**2014年度EH&S 大獎得主**!!




外勤員工

問題	答案
《危險品（適用及豁免）規例》內，「壓縮氣體」是屬於第幾類危險品？	B. 第二類
下列哪一種物品，並非勞工處所要求須放於急救箱內？	D. 紅藥水
下列哪一種不是安全鞋能給予用者的保護？	C. 避免因地面不平而絆倒
下列哪一種資料，可使員工獲得有關化學品的化學特性、安全儲存、處理、洩漏和棄置等資料？	D. 物料安全資料表
下列哪一項不被列為化學廢物？	C. 以重量計3%的硫酸液體

「環保、健康及安全」網址: http://www.carrier.com.hk/ehs/ehs_home.html

2014年截至11月外勤員工各組別的安全表現總分

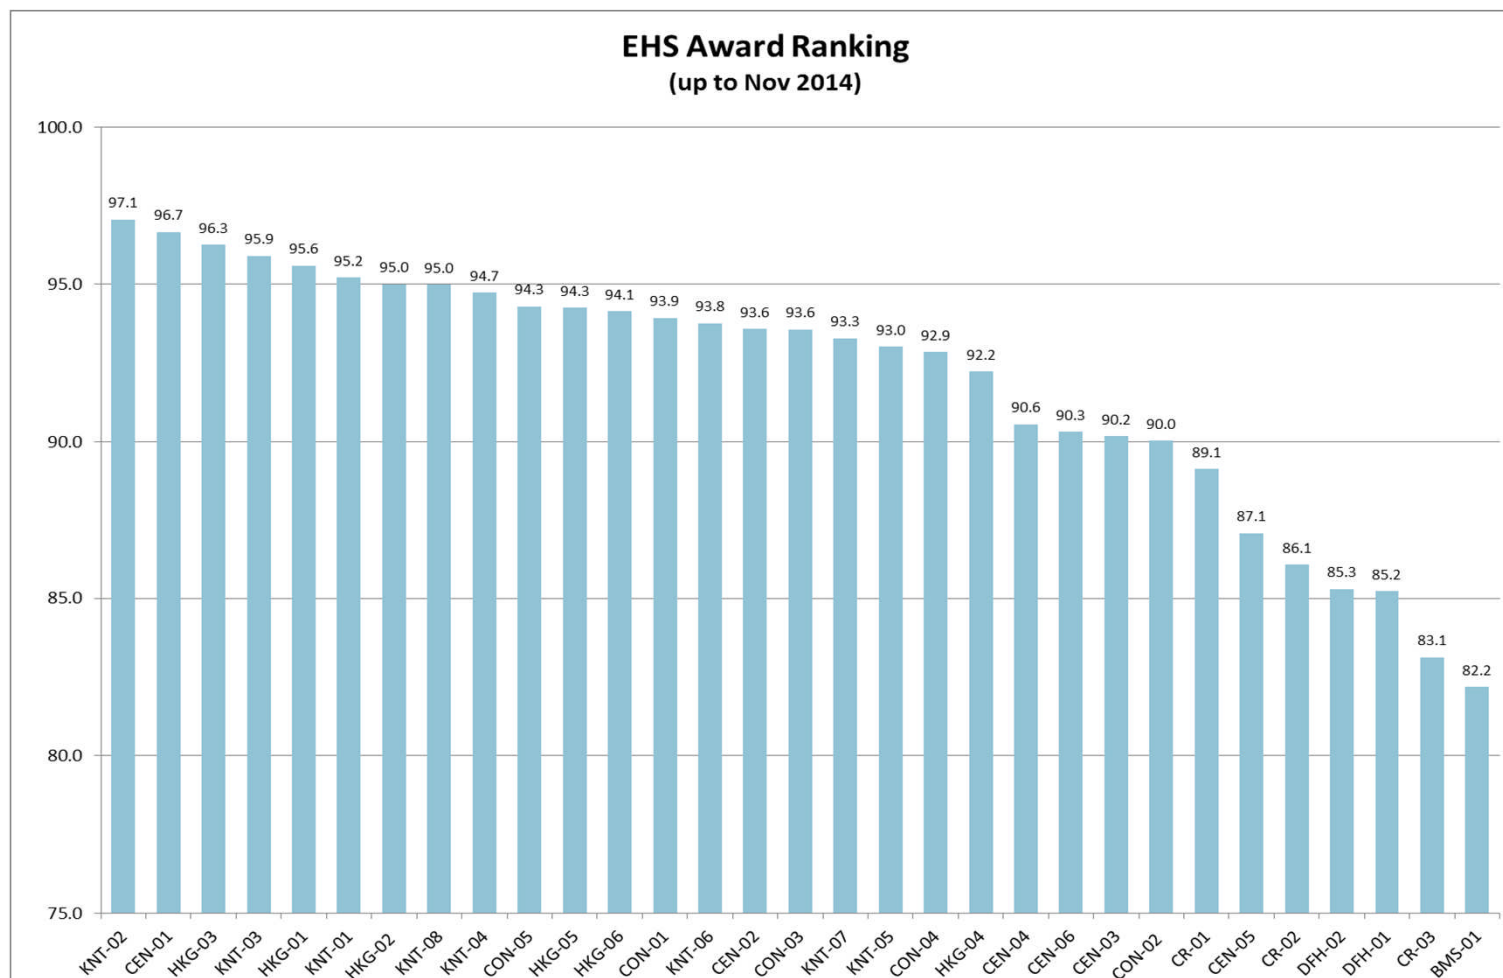

醒目提示:

- (1) supervisor 準時遞交每星期「開利重要安全規則審核報告表」及部門會議記錄。
- (2) 各員工積極參與「安全問答比賽」，並答中問題，請緊記以先進入時間為準。

