



2015年4月份整體的安全累積工時為：
1,787,319 小時

公司於本月較早前時間，為安全管理制度進行安全審核，發現改善的事項如下：

梯具存放欠穩妥

在工場內發現梯具存放欠穩妥。雖然梯具存放在指定的物料擺放區上，但垂直擺放的梯具沒有繫穩，從而引致梯具倒下及擊傷工友的潛在危害。

不論在工場或工地範圍內，所以**工具/物料(包括梯子)**都必須安全地存放，以免意外發生。



員工使用梯子時未能保持三點接觸



在工地內觀察到員工使用梯子時未能保持三點接觸，員工因此容易在梯具上失去平衡，發生人體下墮意外。

我司再次強調使用梯子時三點接觸的原則是任何時候最少有一隻手扶梯。

如工地情況許可，應先考慮使用合規格之工作台或梯台來從事高空工作。

工地風險評估表未能有效反映潛在危害

安全審核員發現部分工地風險評估表未能有效反映潛在危害，或指出適當的控制措施。

在規劃工序時，應盡可能指出工地及工序內的所有潛在危害，以更有效地執行相關的控制措施。

第一期問答比賽答案

寫字樓員工

問題:	答案:
提舉搬運前做熱身運動，可達致下列哪一項好處？	● 使肌肉和心肺系統易於適應，減少受傷
下列哪種方法是最有效改善企業整體安全水平？	● 實施安全管理
制訂安全規則以督促員工保持工場整理，是採用了下列哪一種方法？	● 行政控制
哪一類人員在法例上並沒有指定必需要接受體格檢驗？	● 進行焊接的人
下列哪一項是聽覺保護設備的歐盟標準？	● EN 352
根據聯合技術建築工業系統最新要求，梯子最高的多少級是不可作踩踏工作？	● 3
哪些人士不是納入《職業安全及健康條例》所保障範圍內？	● 家庭傭工
為什麼使用電燈時不應隨便拆除燈罩？	● 減低眩光和控制光線分佈
2015年聯合技術暖通空調，冷凍及安防(香港及澳門)的意外統計數字目標(LWIR 及 TRIR) 是多少	● 兩項數字目標都是0
根據公司要求，進入密閉空間內工作必須持有什麼證件？	● 密閉空間核准工人



外勤員工

問題:	答案:
急救箱內的「急救指南」是由下列哪機構發出？	● 勞工處
以下那種空氣污染物會引致酸雨	● 二氧化硫
下列哪一項是「危險事故」的例子？	● 建築物受到結構性損壞
《職業安全及健康規例》有條文涉及下列哪一項工作？	● 體力處理操作
戶外工作者不可輕視紫外線所能引致的傷害。過量的曝曬會曬傷皮膚，同時亦會增加患上下列哪病症的機會？	● 皮膚癌及白內障

第一期EH&S問答比賽答中幸運兒



寫字樓員工


S2945 S1288 S2787

外勤員工

S138 S2166 T0778 S2896 S283 S1344 S2408 S710
 S1724 T0728 S2798 T0804 T0538 T0689 S2032 S1717
 S1755 S2086 S2584 S1422 S1641 S2894 S2911 S120
 S1441 S2403 S2330 S2413 S2920 F343 S1390 S2908
 S2295



2015年截至3月外勤員工各組別的安全表現總分

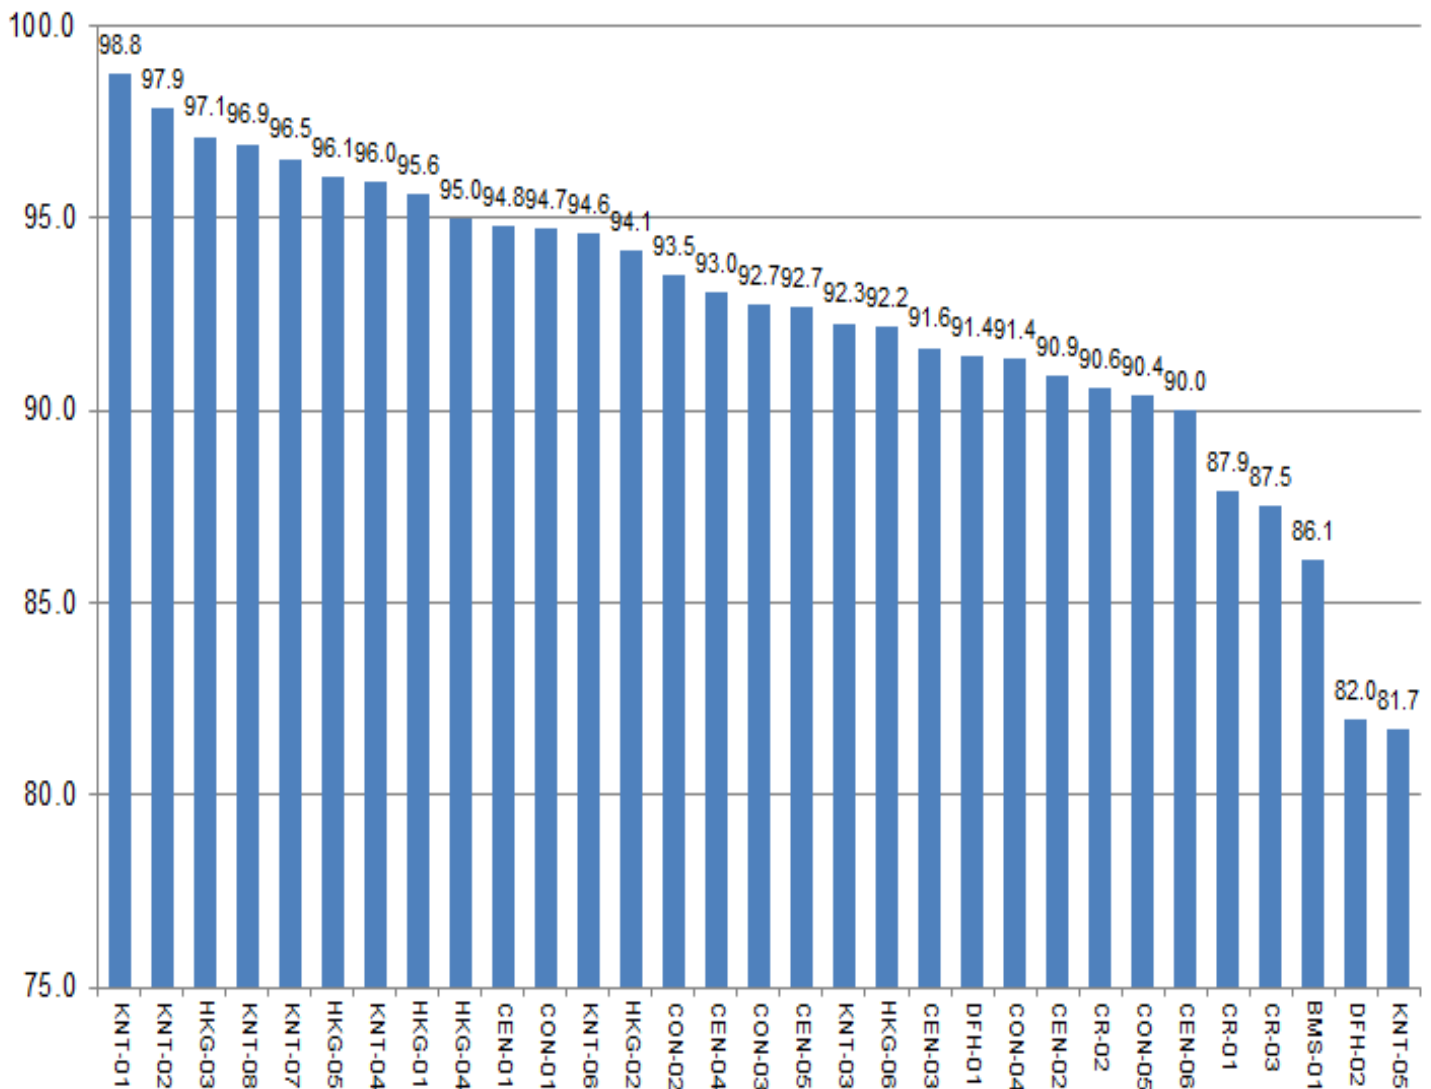

醒目提示

- (1) Supervisor 準時遞交每星期「開利重要安全規則審核報告表」及部門會議記錄。
- (2) 各員工積極參與「安全問答比賽」，並答中問題，請緊記以先進入時間為準。

