



2016年10月份整體的安全累積工時為：
849,753小時

2016年第三季安全管理系統審核結果摘要

在這次安全審核，我們發現一些工作守則是較多外勤員工會犯錯或根本沒有注意到的。希望藉這次的安全審核結果摘要，提醒各員工必須遵守公司的工作守則及不要再犯同類的錯誤。

以下是這次安全審核結果的摘要：-

工地風險評估表未能有效反映潛在危害



- 部分工地風險評估表未能有效反映潛在危害，或指出適當的控制措施。


員工佩帶金屬物件進行電力工序

有員工進行電力工序時帶著附有金屬物料的工具袋，這容易對員工構成觸電的危險。現提醒員工，根據公司之「強制性用電守則」規定，在進行任何電力工序前，必需將身上的所有導電飾物除下，包括金屬皮帶扣、金屬手錶、頸鍊或任何附有金屬物料部份之工具袋等。



帆布帶出現破損及沒有法定證書

所有起重機械及起重裝置必須在使用檢查是否處於安全可用狀態及附上由註冊專業工程師發出之有效法定證書。

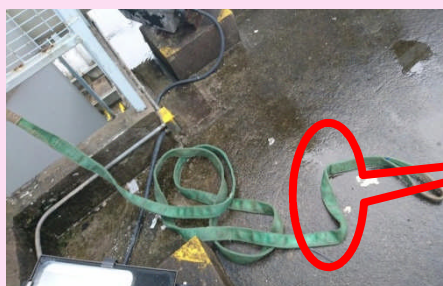

二零一六年十月份 環保、健康及安全通訊

第四期問答比賽答案

寫字樓員工	
問題:	答案:
• 如提舉或放下負荷物的距離超過多少，會增加受傷的機會？	• 25厘米
• 使用升降工作台進行高空工作時須要注意甚麼事項？	• 負重不可超過安全操作負荷
• 升降機工人切勿單獨進行下列哪項工序？	• 用人手盤動升降機
• 進入密閉空間拯救暈倒的人士，應佩戴下列哪一種個人防護裝備？	• 供氣式呼吸器
• 下列哪一項是一般火警中常見的燃源？	• 電器失靈或負荷過熱
• 若胸部觸電，觸電者有下列哪一項傷害？	• 胸肌痙攣
• 沒有定期清理空調系統的冷卻塔，可能引致員工患上？	• 退伍軍人病
• 採用濕灑法主要是處理下列哪一種危害？	• 粉塵
• 根據公司的規定，以下哪項設備須配合漏電斷路電器來使用？	• 磨輪
• 安全委員會成員包括以下誰人？	• 以上皆是



外勤員工	
問題:	答案:
根據「國際標準BS 7883」，於外牆進行裝修工序時，用於連接獨立救生繩的固定點，最少必須能承受多少牛頓的拉力？	• 6千牛頓
人類正常耳朵所聽到的聲音頻率範圍是多少？	• 20赫茲- 20千赫茲
為確保市民及工人免受電磁輻射影響，下列哪一個機構於1997年初修訂了一份業內守則？	• 電訊管理局
電力工程的合資格人士的工作表現扣分制度，在哪年起生效？	• 2004
下列哪個是防護化學手套的歐盟標準？	• BS 374

第四期EH&S問答比賽答中幸運兒

寫字樓員工

S1010 S1820 S2060 S2591 S2631 S2740 S2791 S2822 S2927 S2933

外勤員工

F336	F340	F342	F343	F344	F348	S1129	S1131	S120	S1288	S1344	S138
S1405	S1422	S1429	S1641	S1724	S1750	S1755	S1942	S2032	S2166	S2228	S2295
S2299	S2330	S2403	S2408	S2492	S2517	S2527	S2584	S2653	S2691	S2712	S283
S2868	S2894	S2895	S2896	S2898	S2904	S2911	S2940	S2941	S2945	S2947	S2950
S2956	S2965	S2966	S2967	S2975	S2979	S2983	S2985	S2986	S2987	S2990	S2994
S2995	S2998	S2999	S3006	S3007	S367	S377	S597	S685	S710	T0584	T0610
T0689	T0728	T0758	T0759	T0812							




Environment, Health & Safety
United Technologies Corporation

EH&S Bulletin News – Oct 2016

二零一六年十月份 環保、健康及安全通訊

2016年截至9月外勤員工各組別的安全表現總分

EHS Award Ranking
(From Mar to Sep 2016)

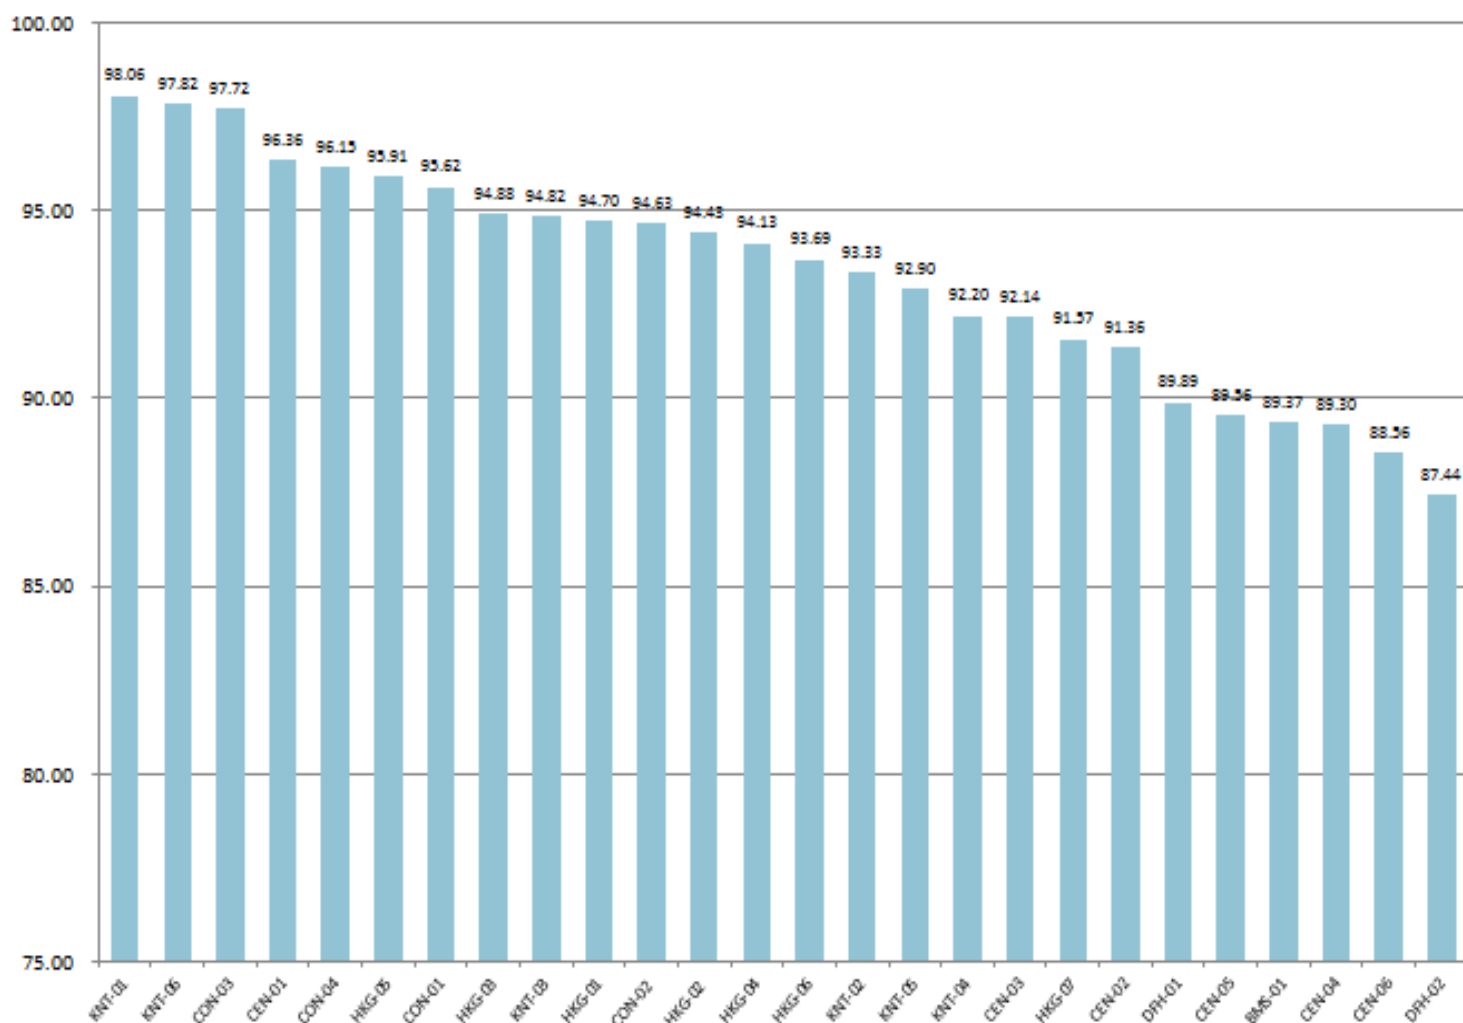

(1) supervisor準時遞交每星期「開利重要安全規則審核報告表」及部門會議記錄。

(2) 各員工積極參與「安全問答比賽」，並答中問題，請緊記以先進入時間為準。

